



Comité de Operaciones de Emergencia

(Reporte para la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT1) – Agua Segura,
Saneamiento y Gestión de Residuos)

Reporte 006

Sábado, 01 de marzo de 2025




EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



República
del Ecuador

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (**GADM**) con problemas en el abastecimiento de agua a la población.



9 GADM
(4%)

PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- CORTES DE ELECTRICIDAD (CE)
- INUNDACIONES (I)
- DESLAVES (D)
- OTROS (O)



28 GADM
(13%)

NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.



185 GADM
(83%)

NO REPORTAN INFORMACIÓN AL ARCA.

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua – ARCA (Corte 28 de febrero de 2025)



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica

Reporte del GADM con desabastecimiento de agua potable




NÚMERO	CATEGORÍA	CANTÓN	CE	I	D	O
2	Alta	<ul style="list-style-type: none"> PORTOVIEJO SUCRE 		●	●	●
2	Media	<ul style="list-style-type: none"> PEDRO CARBO JAMA 		●		
5	Baja	<ul style="list-style-type: none"> PASAJE SANTA ROSA BALZAR DURÁN TOSAGUA 	●			●

2 3 1 4

9 GADM

CON NIVEL DE CRITICIDAD DE AGUA POTABLE:
CE: CORTE ENERGÍA / **I:** INUNDACIÓN
D: DESLAVE / **O:** OTROS PROBLEMAS

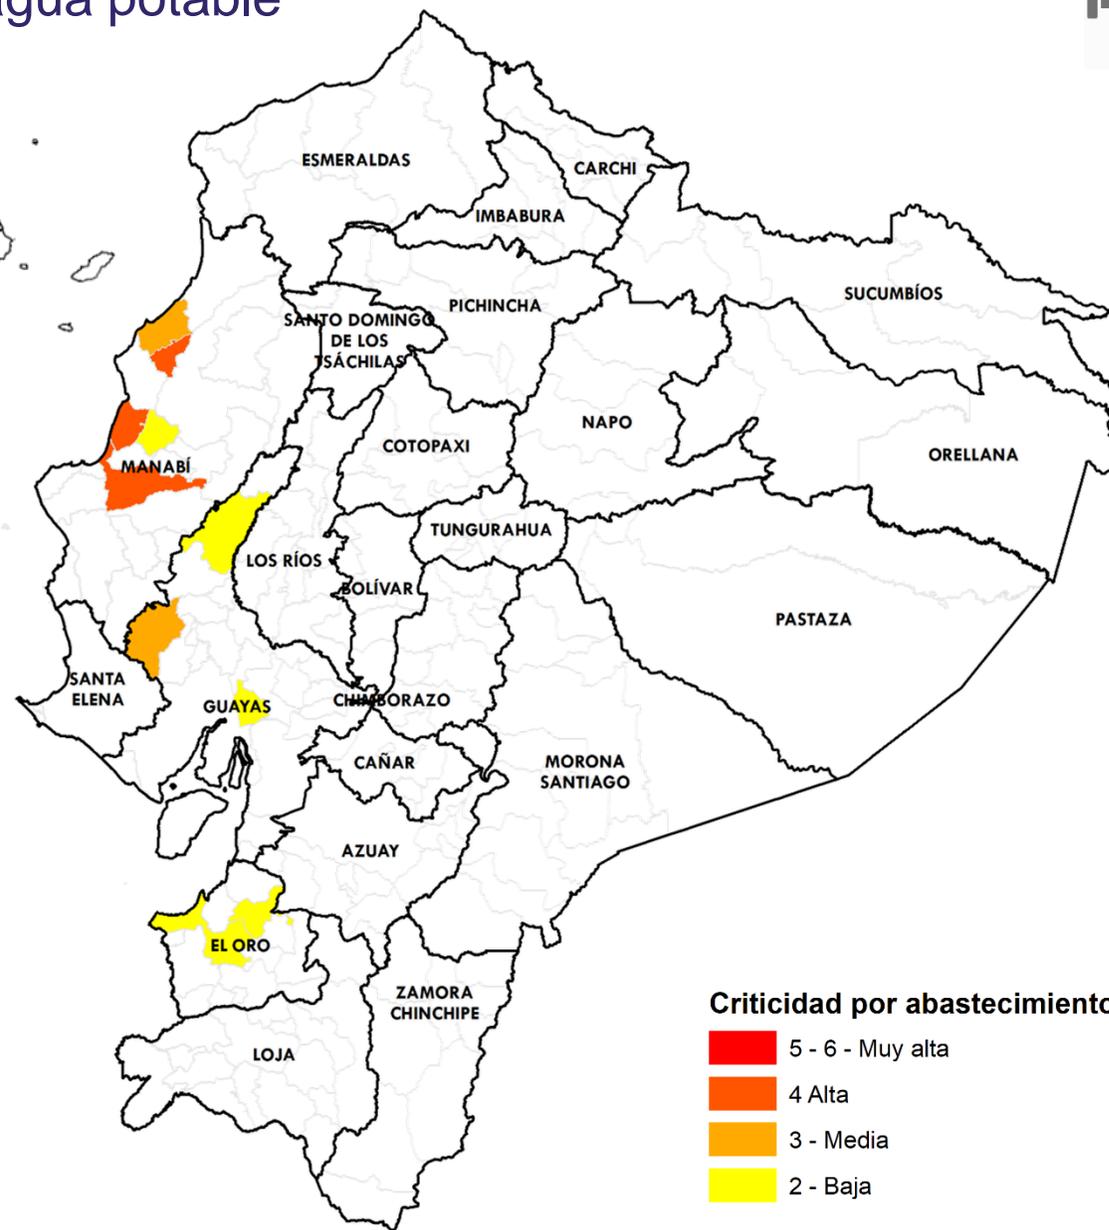

Criticidad por abastecimiento de agua

- 5 - 6 - Muy alta
- 4 Alta
- 3 - Media
- 2 - Baja



Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua

Elaboración: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica - Dirección de Comunicación Social



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Reporte de los 4 GADM con AFECTACIONES TÉCNICAS para el abastecimiento de agua potable en la parte rural y urbana

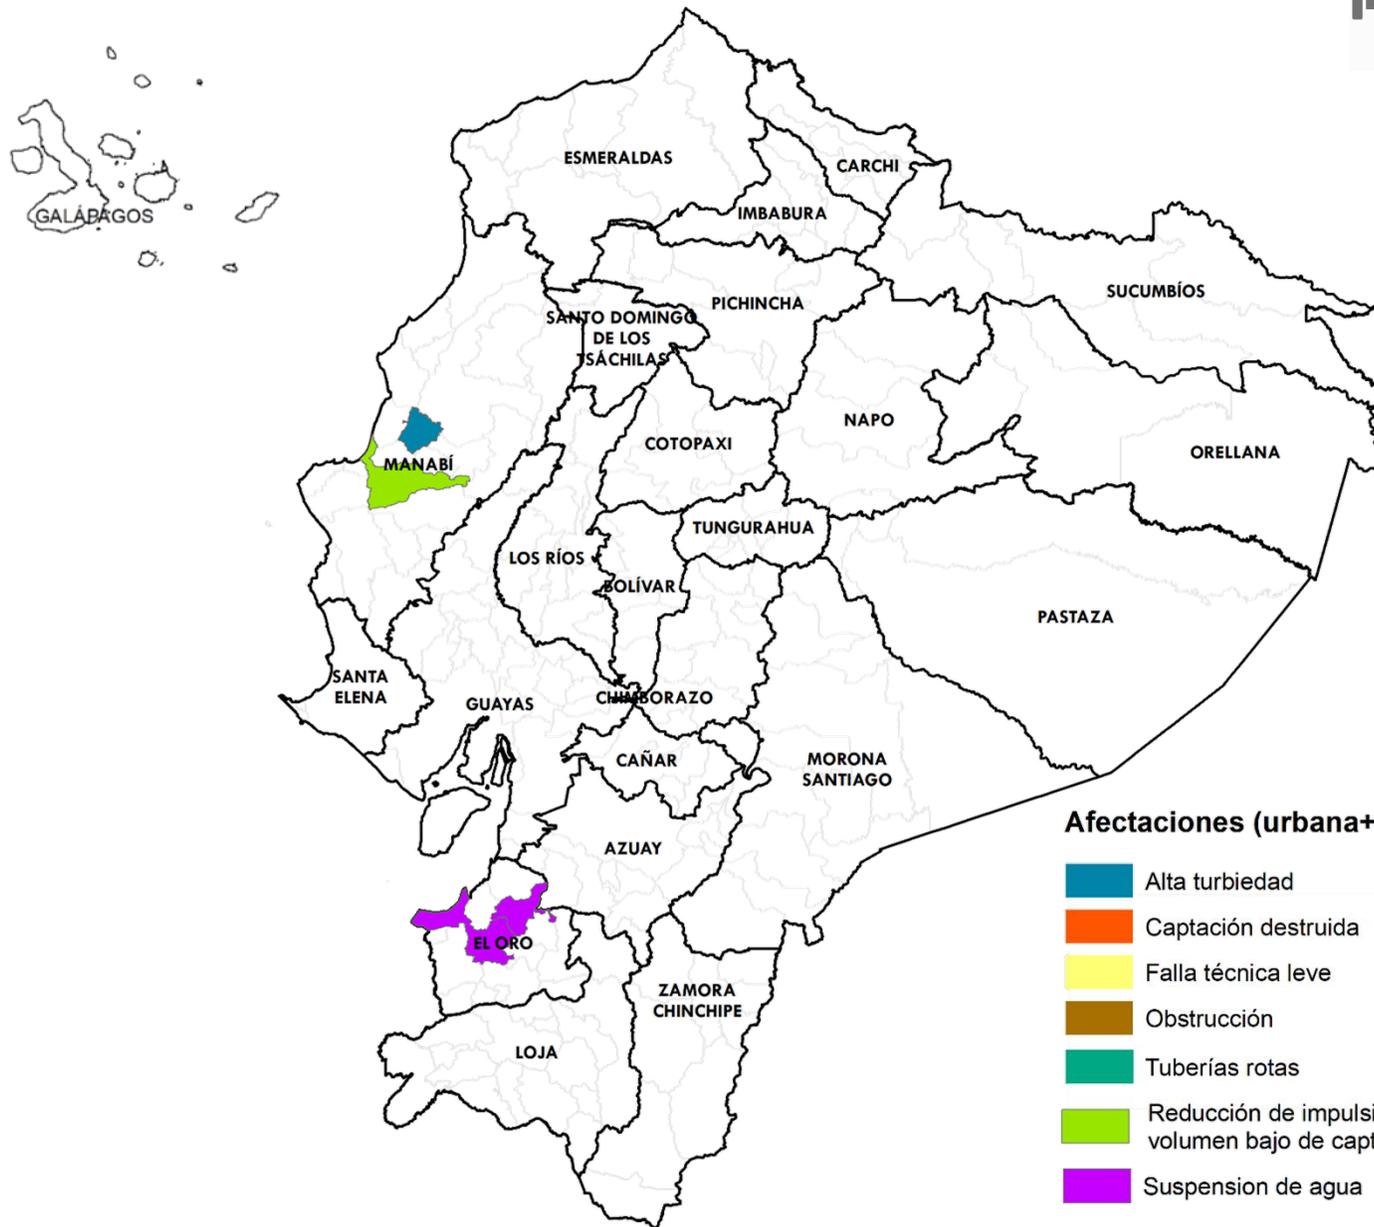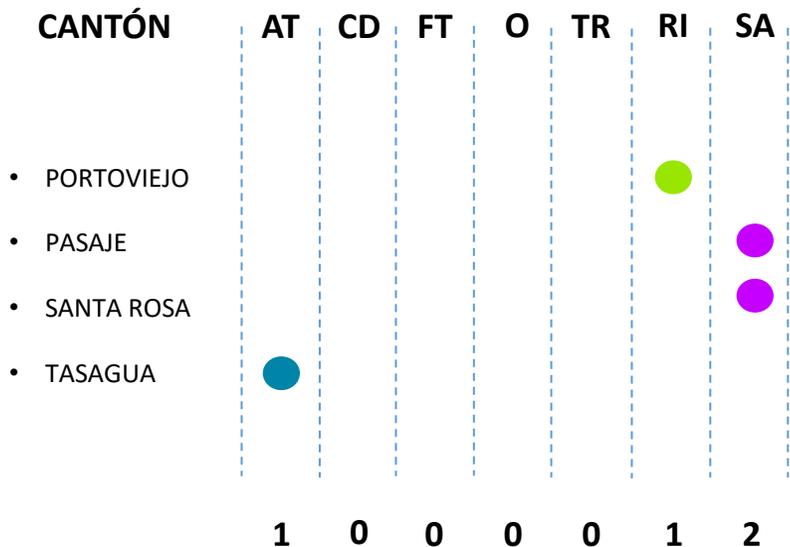

Afectaciones (urbana+rural)

- Alta turbiedad
- Captación destruida
- Falla técnica leve
- Obstrucción
- Tuberías rotas
- Reducción de impulsión / volumen bajo de captación
- Suspensión de agua

4 GADM


Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua

Elaboración: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica - Dirección de Comunicación Social




Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Reporte de los 4 GADM con NECESIDADES para el abastecimiento de agua potable en la parte rural y urbana

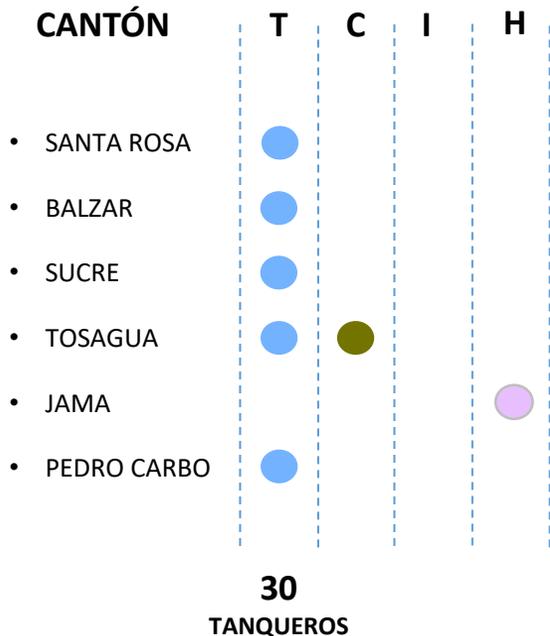

6 GADM

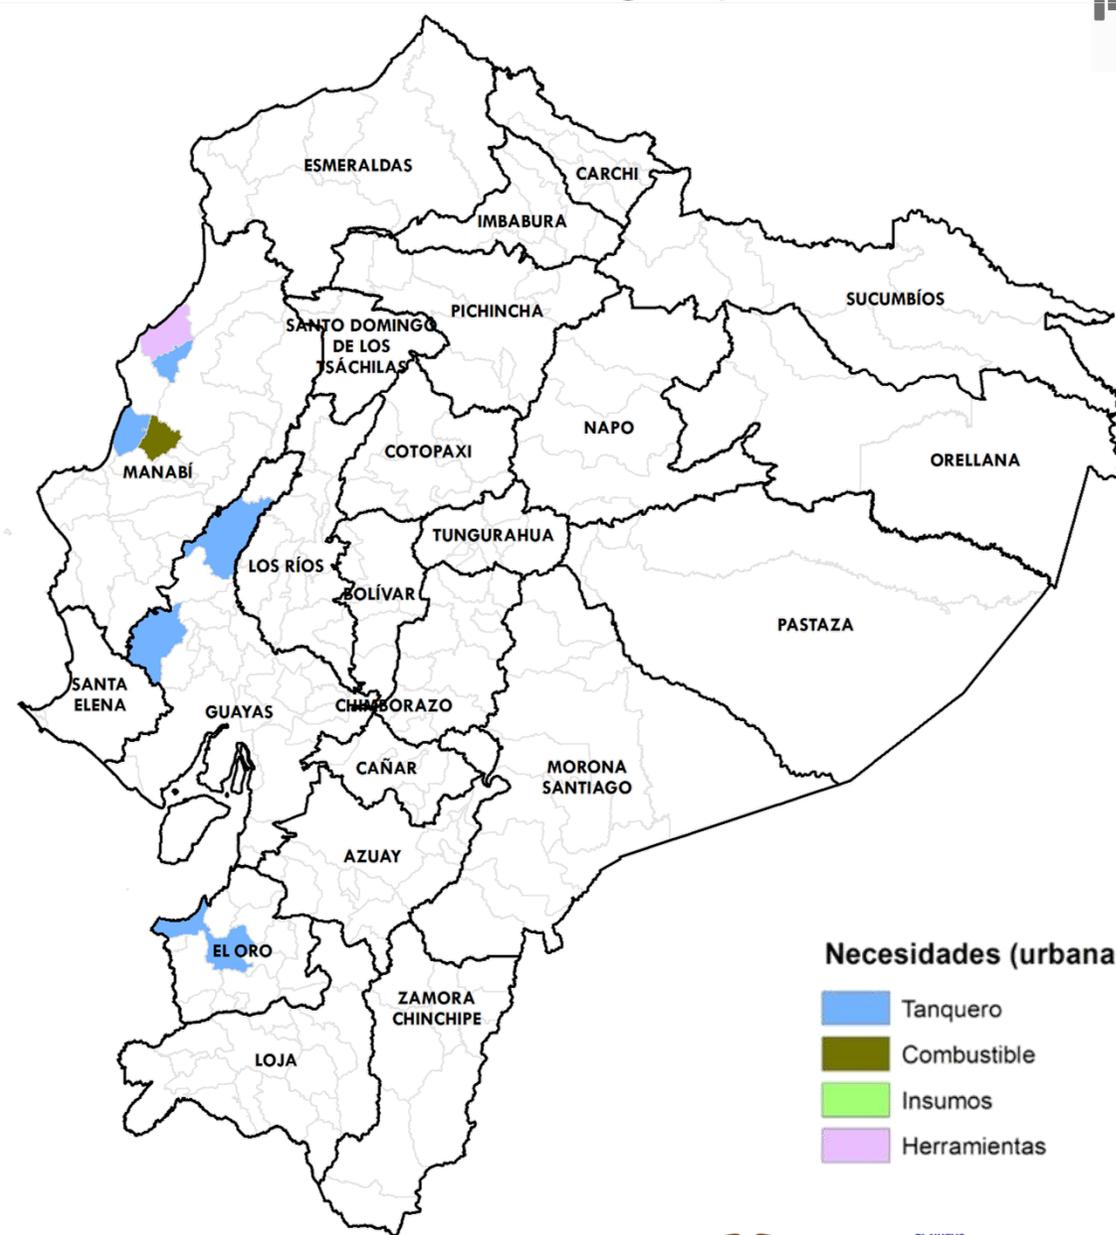

Necesidades (urbana+rural)

- Tanquero
- Combustible
- Insumos
- Herramientas

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua

Elaboración: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica - Dirección de Comunicación Social



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

**Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica**