



Comité de Operaciones de Emergencia

(Reporte para la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT1) – Agua Segura,
Saneamiento y Gestión de Residuos)

Reporte 007

Domingo, 02 de marzo de 2025




EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



República
del Ecuador


Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (**GADM**) con problemas en el abastecimiento de agua a la población.



5 GADM
(2%)

PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- CORTES DE ELECTRICIDAD (CE)
- INUNDACIONES (I)
- DESLAVES (D)
- OTROS (O)



14 GADM
(6%)

NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.



203 GADM
(92%)

NO REPORTAN INFORMACIÓN AL ARCA.

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua – ARCA (Corte 01 de marzo de 2025)




EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica

Reporte de los 5 GADM con desabastecimiento de agua potable



NÚMERO	CATEGORÍA	CANTÓN	CE	I	D	O
1	Alta	• PORTOVIEJO				●
1	Media	• JAMA		●		
3	Baja	• BABAHOYO	●			
		• ORELLANA	●			●
		• PIÑAS			●	
5	GADM	CON NIVEL DE CRITICIDAD DE AGUA POTABLE: CE: CORTE ENERGÍA / I: INUNDACIÓN D: DESLAVE / O: OTROS PROBLEMAS				
			2	1	1	2

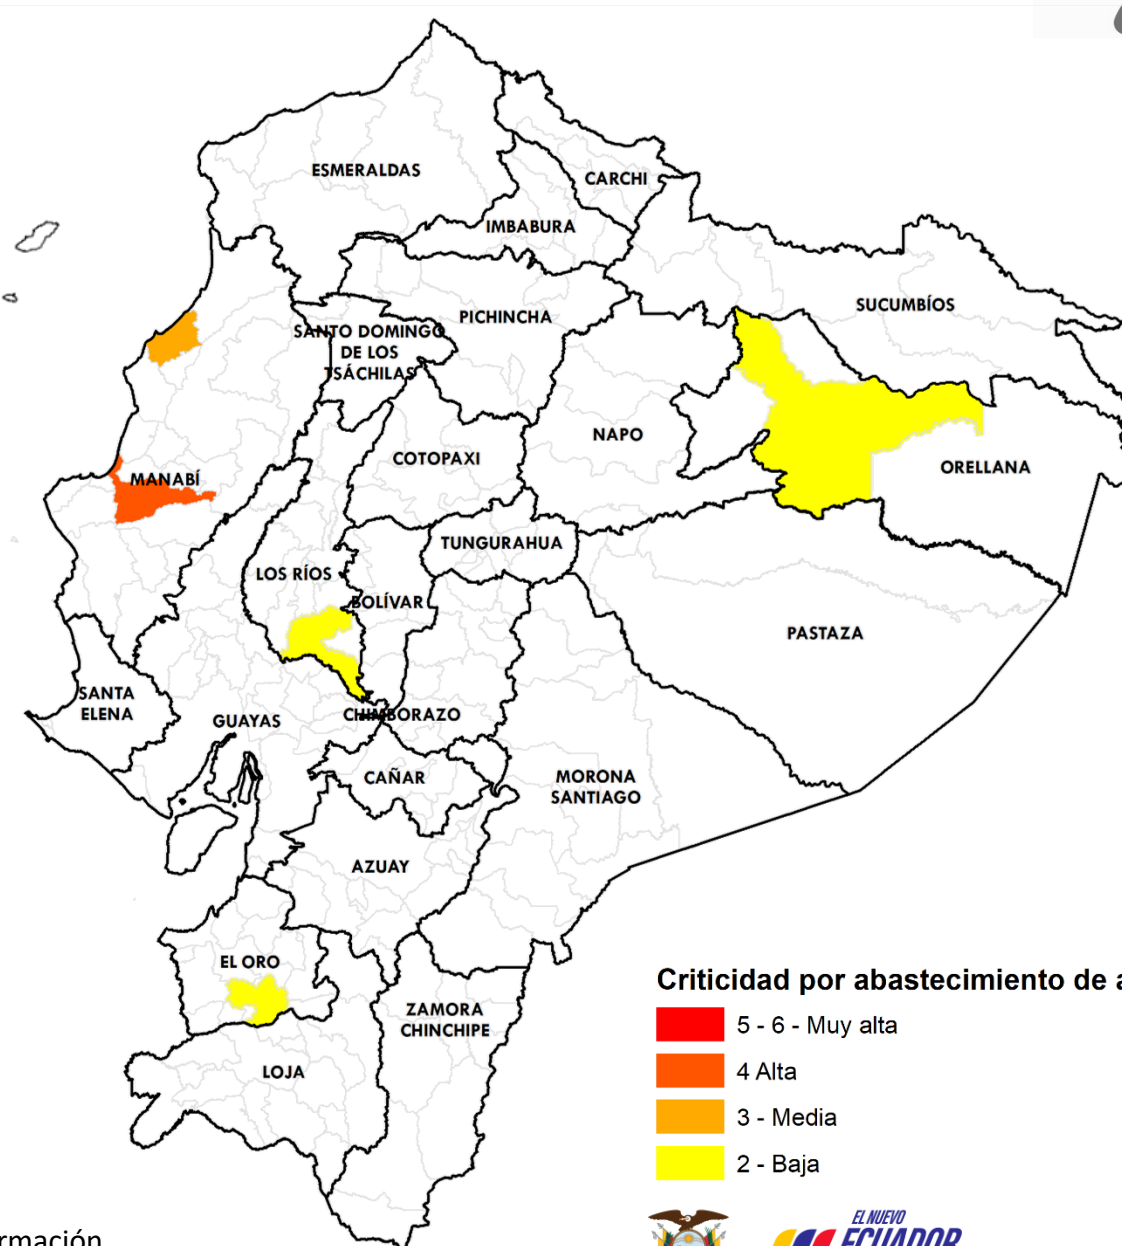

Criticidad por abastecimiento de agua

- 5 - 6 - Muy alta
- 4 Alta
- 3 - Media
- 2 - Baja


Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua

Elaboración: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica - Dirección de Comunicación Social



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Reporte de los 2 GADM con AFECTACIONES TÉCNICAS para el abastecimiento de agua potable en la parte rural y urbana

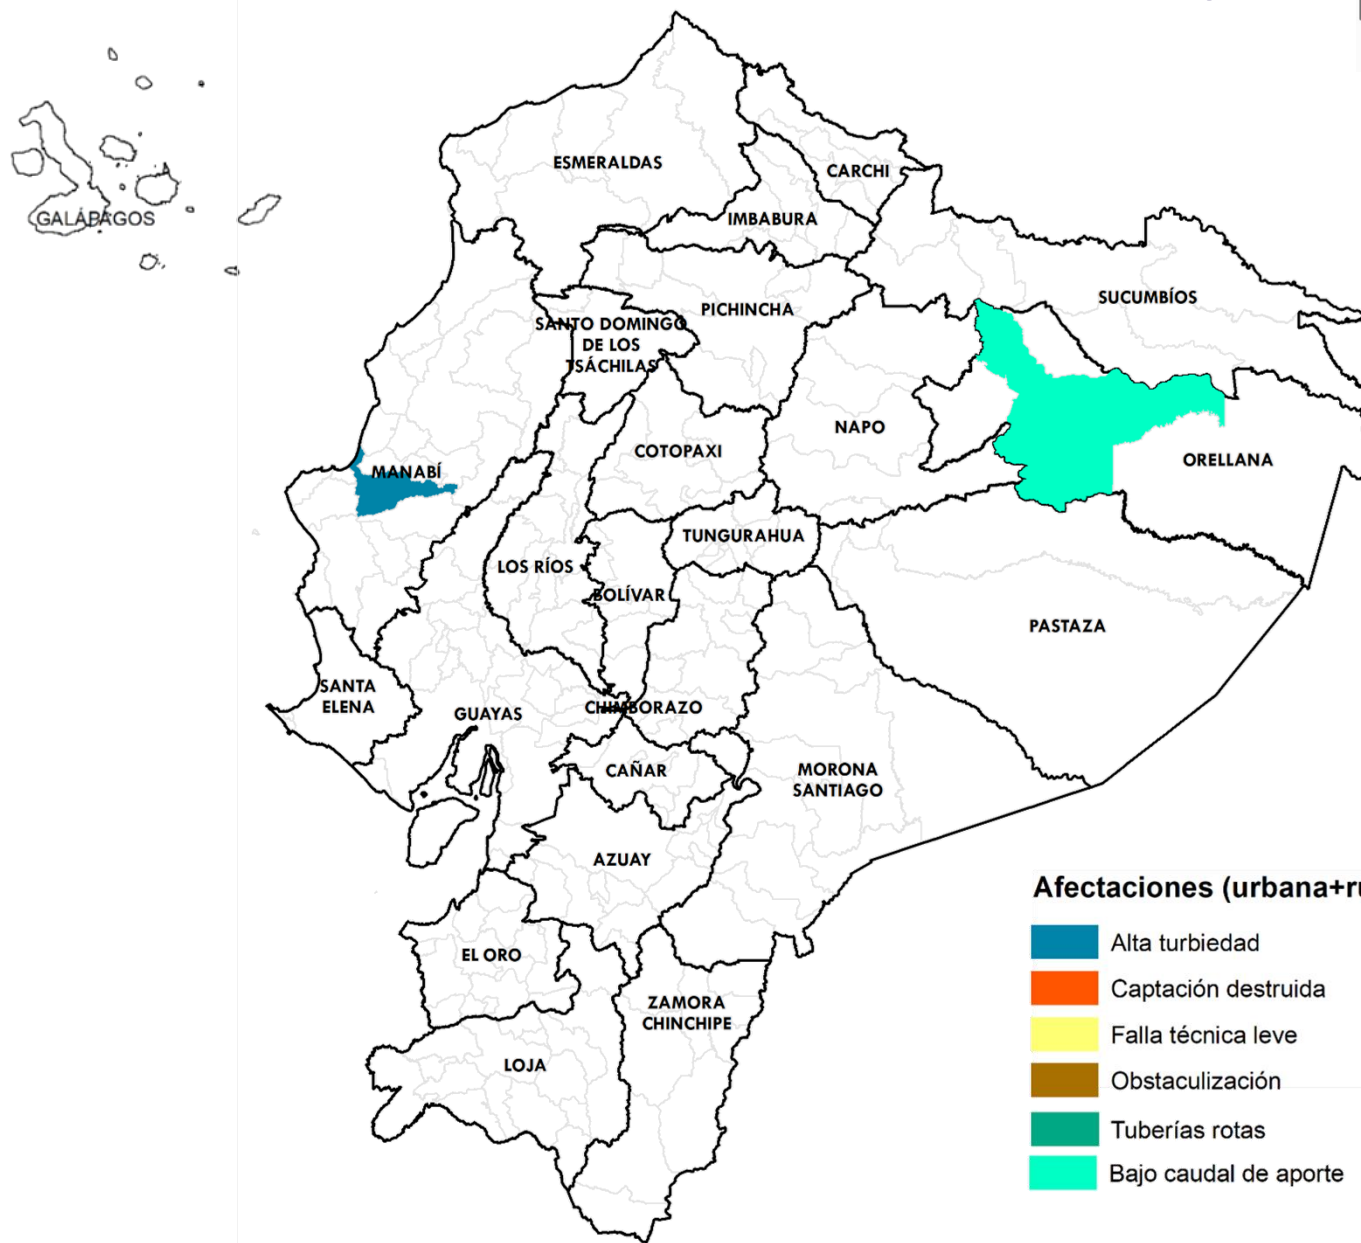

CANTÓN	AT	CD	FT	O	TR	BC
• PORTOVIEJO	1	0	0	0	0	0
• ORELLANA	0	0	0	0	0	1

2

GADM

Afectaciones (urbana+rural)

- Alta turbiedad
- Captación destruida
- Falla técnica leve
- Obstaculización
- Tuberías rotas
- Bajo caudal de aporte


Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua

Elaboración: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica - Dirección de Comunicación Social




Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Reporte de los 2 GADM con NECESIDADES para el abastecimiento de agua potable en la parte rural y urbana

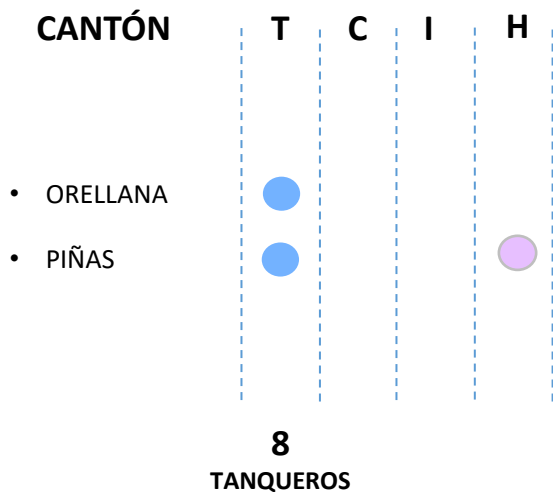

2 GADM

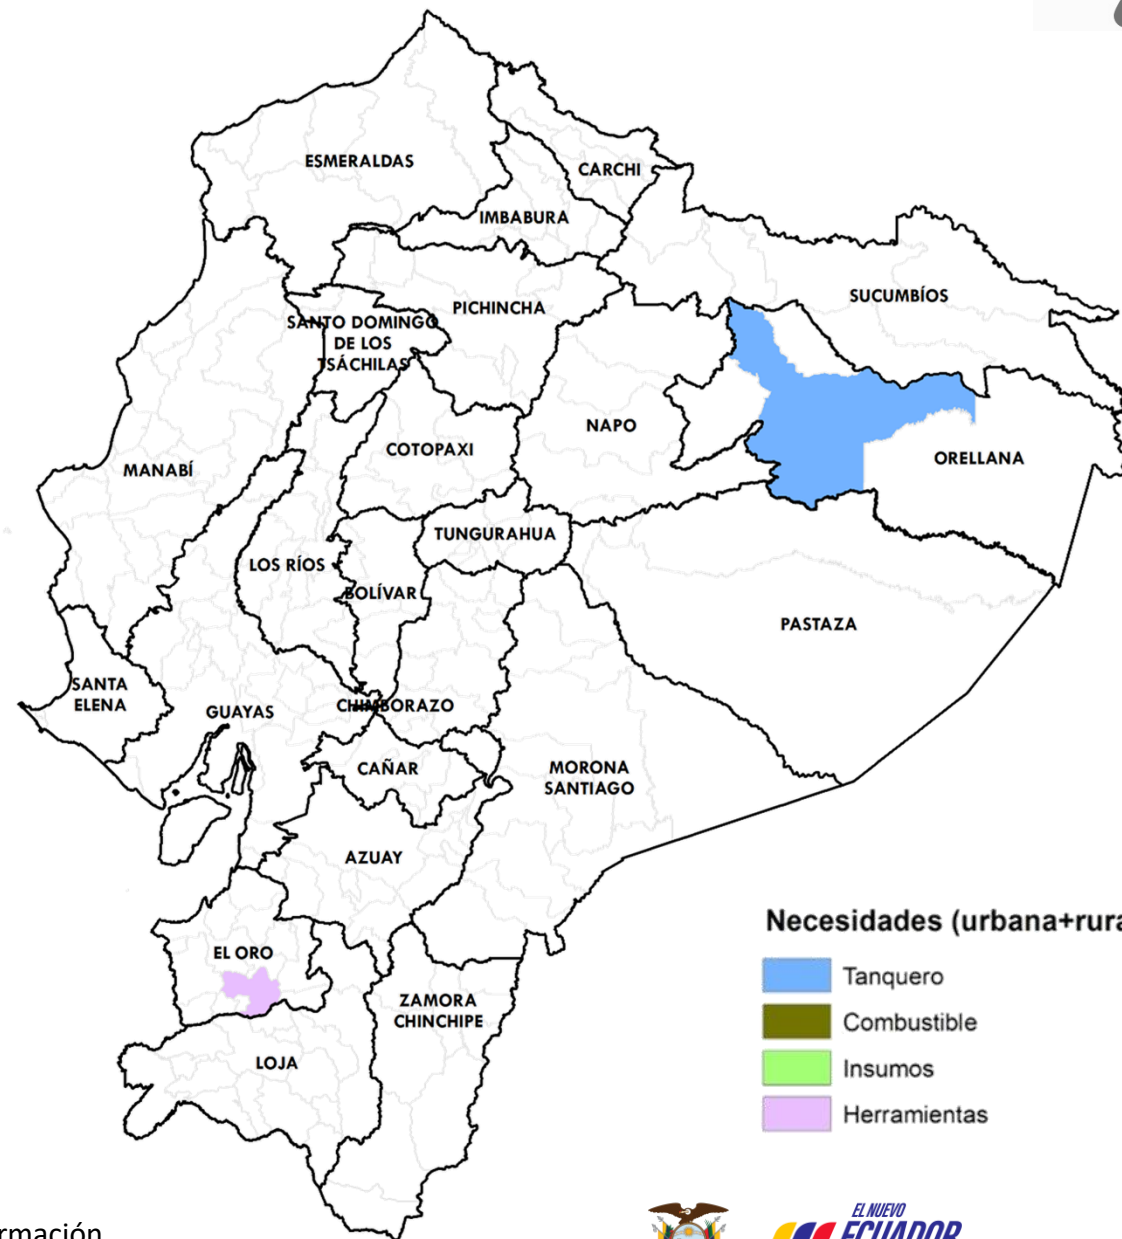

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua

Elaboración: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica - Dirección de Comunicación Social



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

**Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica**