



# Comité de Operaciones de Emergencia

(Reporte para la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT1) – Agua Segura,  
Saneamiento y Gestión de Residuos)

Reporte 029

Lunes, 24 de marzo de 2025



*EL NUEVO*  
**ECUADOR**  
**RESUELVE**

Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica



República  
del Ecuador

# Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (**GADM**) con problemas en el abastecimiento de agua a la población.



**21 GADM**  
(10%)

PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- CORTES DE ELECTRICIDAD (CE)
- INUNDACIONES (I)
- DESLAVES (D)
- OTROS (O)



**200 GADM**  
(90%)

NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

**Fuente:** Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD  
(Corte de la información: 20 de marzo de 2025 / 22h00)




EL NUEVO  
**ECUADOR**  
**RESUELVE**

Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica

# Reporte de los 21 GADM con desabastecimiento de agua potable



NÚMERO	CATEGORÍA	CANTÓN	CE	I	D	O
5	Muy Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATACAMES</li> <li>• ESMERALDAS</li> <li>• MANTA</li> <li>• QUININDÉ</li> <li>• RÍO VERDE</li> </ul>		●		●●●●
5	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALVAS</li> <li>• CHAHUARPAMBA</li> <li>• OLMEDO</li> <li>• PIÑAS</li> <li>• PORTOVIEJO</li> </ul>		●	●●●	●●●●●
2	Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAULE</li> <li>• LOMAS DE SARGENTILLO</li> </ul>		●	●	●
9	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAYAMBE</li> <li>• CELICA</li> <li>• IBARRA</li> <li>• LOJA</li> <li>• OLMEDO</li> <li>• ORELLANA</li> <li>• PLAYAS</li> <li>• SANTA ELENA</li> <li>• TULCAN</li> </ul>	●	●●●●	●●●●	●●●●●
21	GADM		1	8	8	17

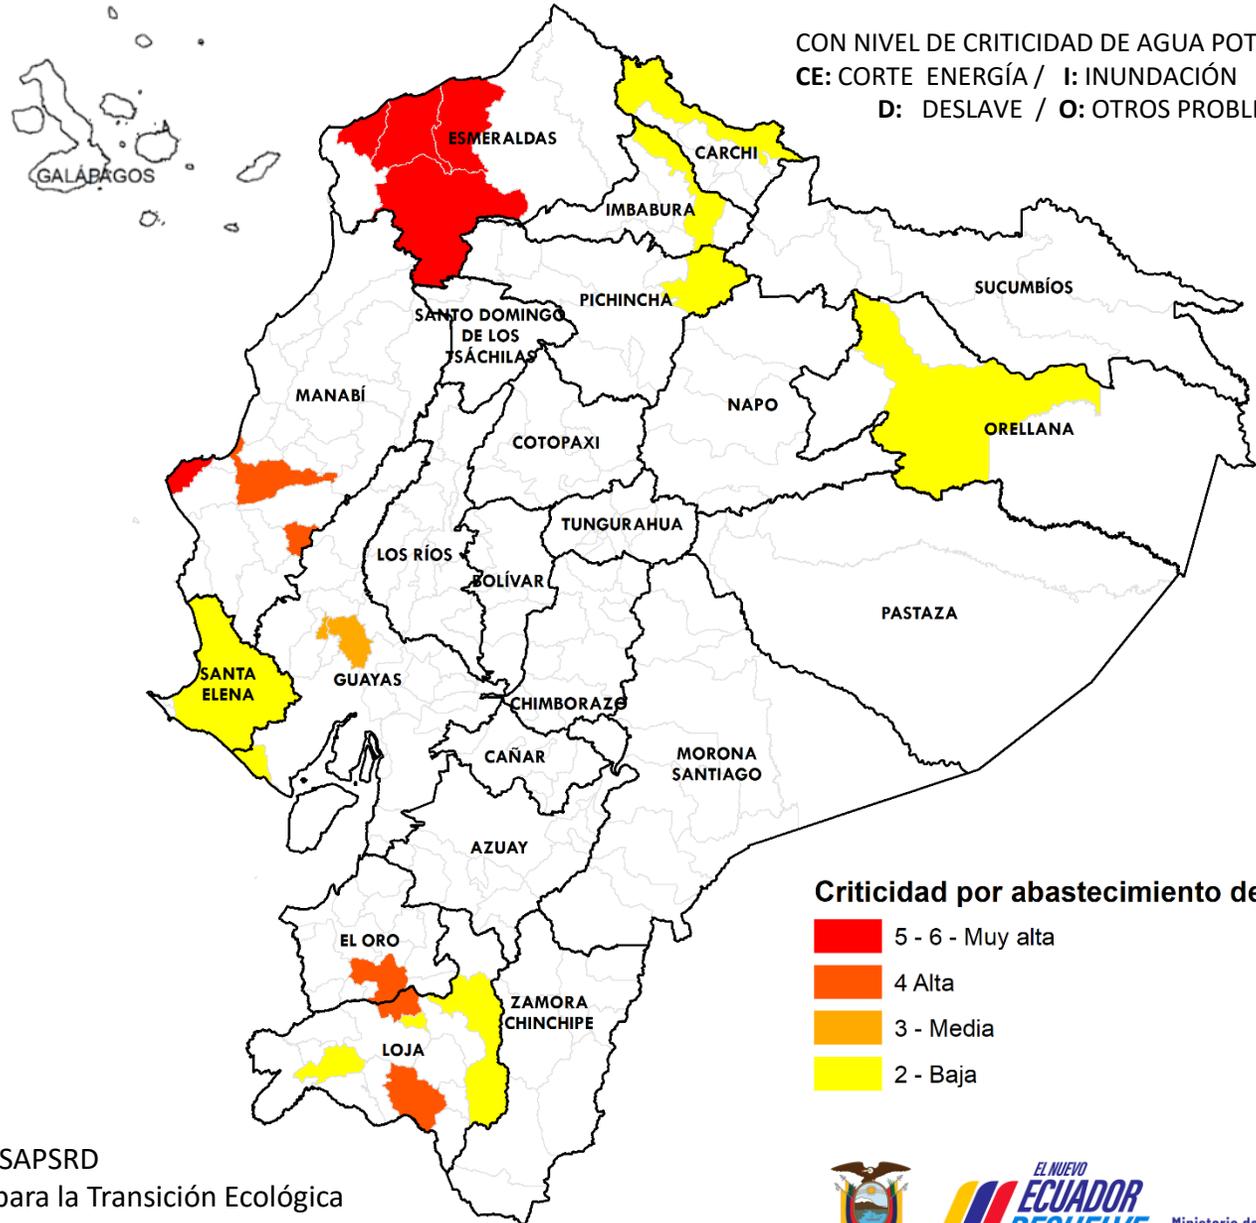


Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD  
 Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica  
 - Dirección de Comunicación Social

**Criticidad por abastecimiento de agua**

- 5 - 6 - Muy alta
- 4 - Alta
- 3 - Media
- 2 - Baja

# Reporte de los 15 GADM con AFECTACIONES TÉCNICAS para el abastecimiento de agua potable

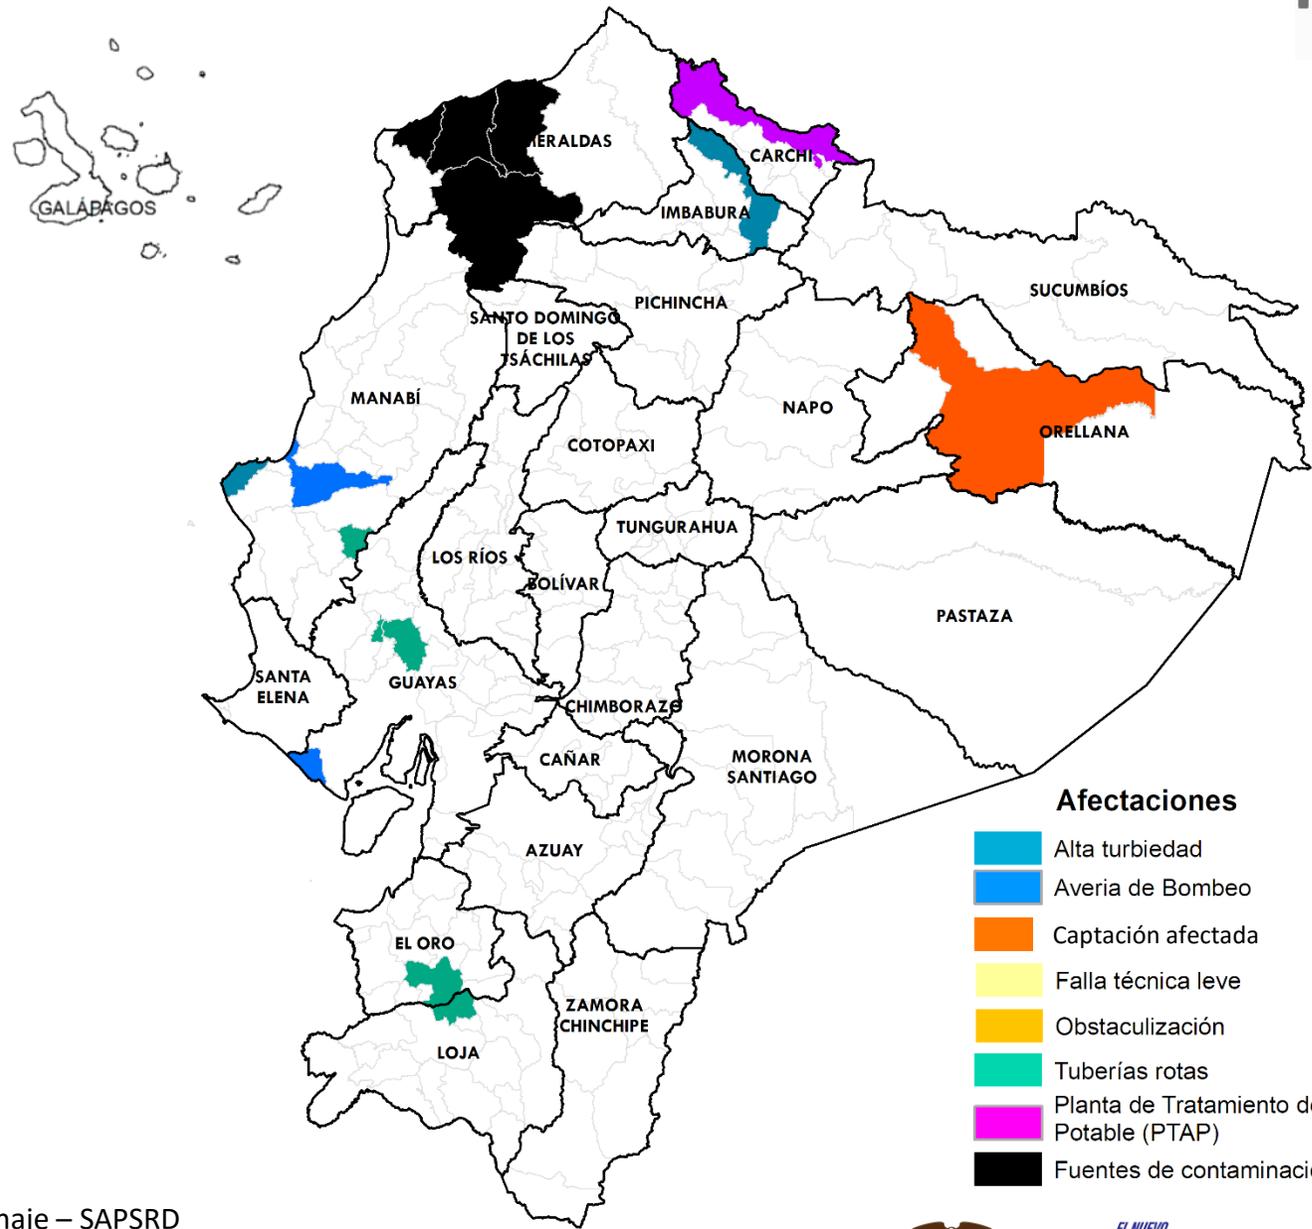

CANTÓN	AT	AB	CA	FT	O	TR	PTAP	FC
• ATACAMES								●
• ESMERALDAS	●							●
• MANTA								●
• QUININDÉ								●
• RÍO VERDE								●
• CHAGUARPAMBA						●		
• OLMEDO						●		
• PIÑAS						●		
• PORTOVIEJO		●				●		
• DAULE						●		
• LOMAS DE SARG.						●		
• IBARRA	●							
• ORELLANA			●					
• PLAYAS		●						
• TULCÁN							●	
	2	2	1			5	1	4

**15** GADM


- Afectaciones**
- Alta turbiedad
  - Avería de Bombeo
  - Captación afectada
  - Falla técnica leve
  - Obstaculización
  - Tuberías rotas
  - Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
  - Fuentes de contaminación

**Fuente:** MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD  
**Elaboración:** MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica  
 - Dirección de Comunicación Social

# Reporte de los 13 GADM con **NECESIDADES** para el abastecimiento de agua potable



CANTÓN	T	I	A
• ESMERALDAS	20		
• MANTA	30		
• PIÑAS	2	●	
• CALVAS	10		
• DAULE	10		
• TULCÁN		●	
• CHAGUARPAMBA		●	
• QUININDÉ	6	●	●
• LOJA	5		
• ORELLANA	1		
• OLMEDO	2		
• IBARRA	1		
• CELICA		●	
	<b>96</b>		
	<b>TANQUEROS</b>		

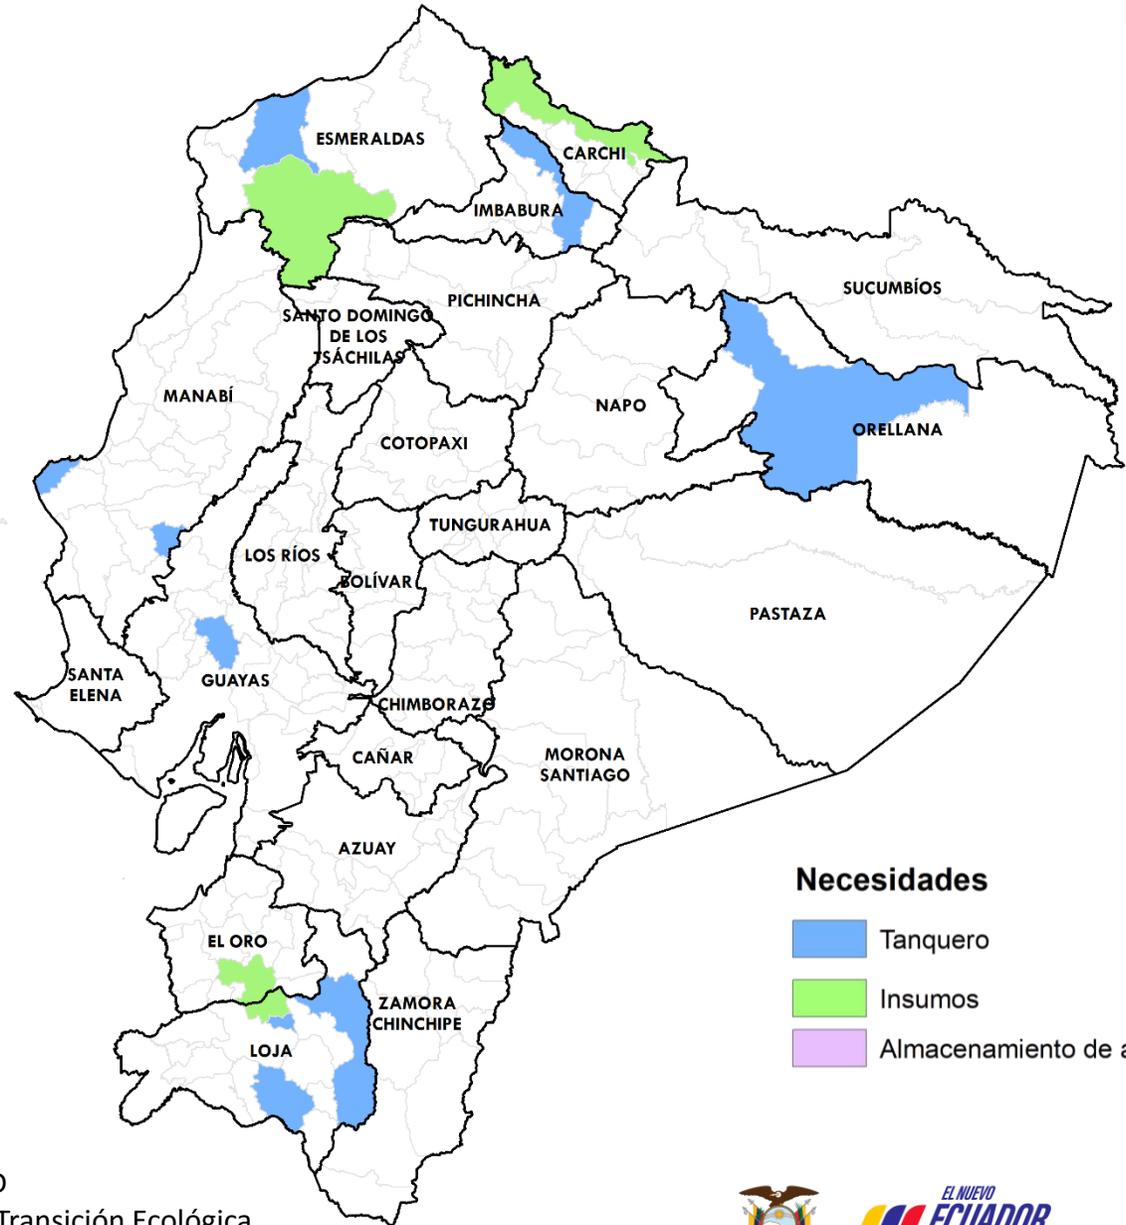

**13**

**GADM**

Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD

Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica  
- Dirección de Comunicación Social



EL NUEVO  
**ECUADOR  
RESUELVE**

Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica



*EL NUEVO*  
**ECUADOR**  
**RESUELVE**

**Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica**